

IB 400 A


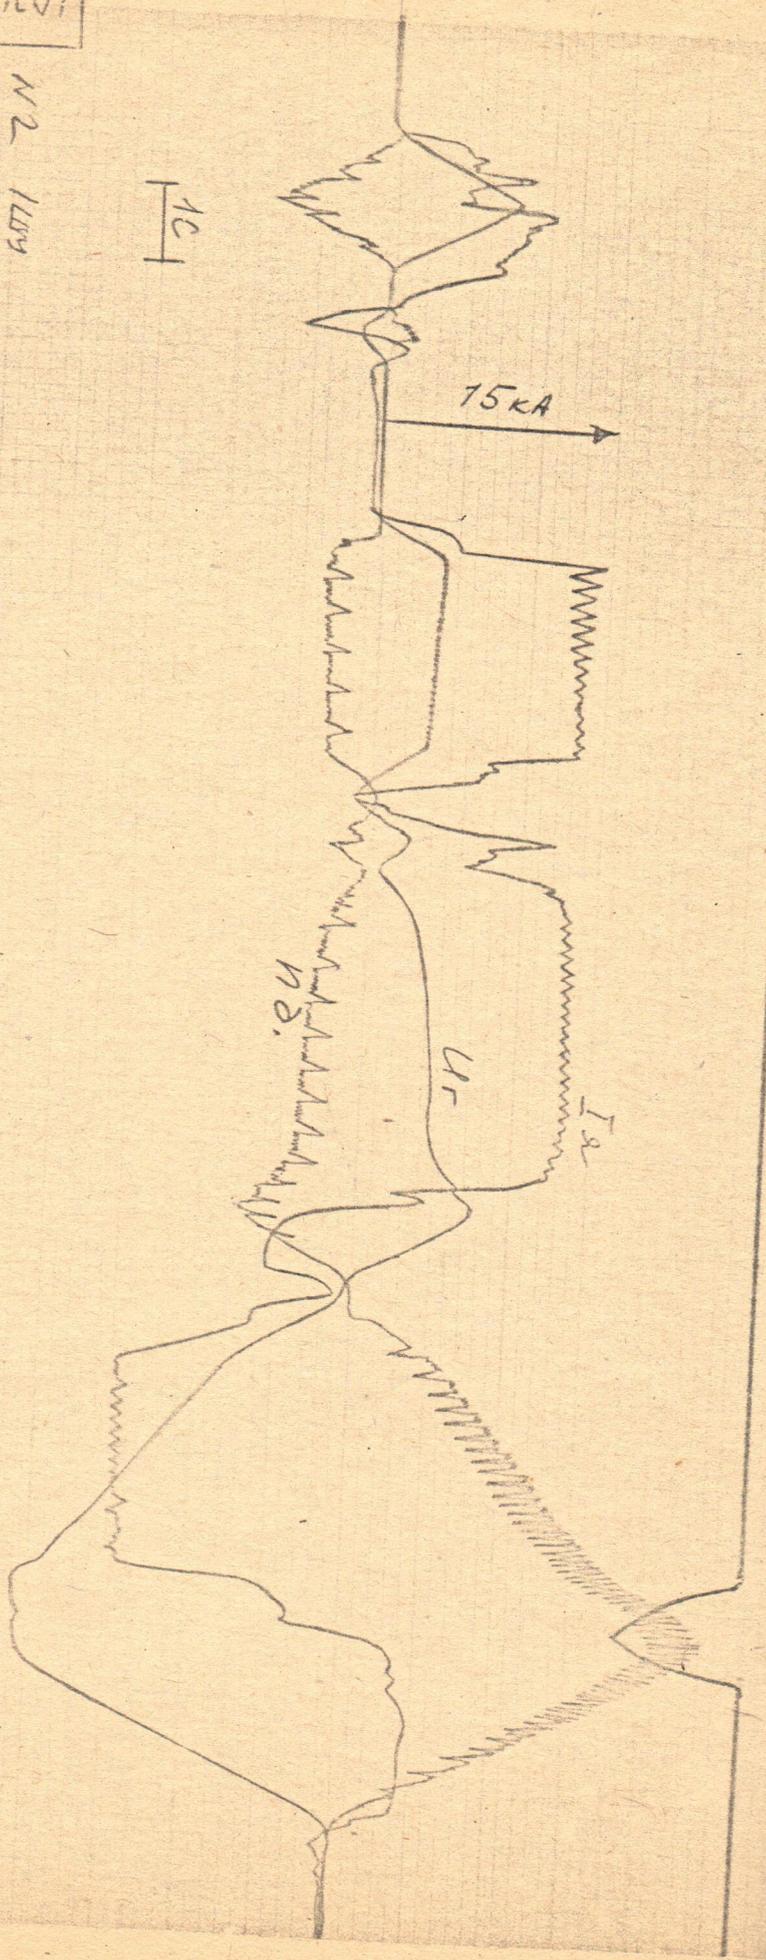


Рис. 12 Действие тока на переключатель  
 в экранированном кабеле длиной 950  
 (Прокалка, повышение температуры в  
 отрезке на моты шпоре).

ЛОДК 3253-14  
 А-1  
 8

15-16	№	С.С.М.О.
13-14	КОМ-	
11-12	ТАКТ	
9-10		
7-8		
5-6		
3-4		
1-2		

Кры



-R4 - П98-50  
 120 Ом ±10%

